




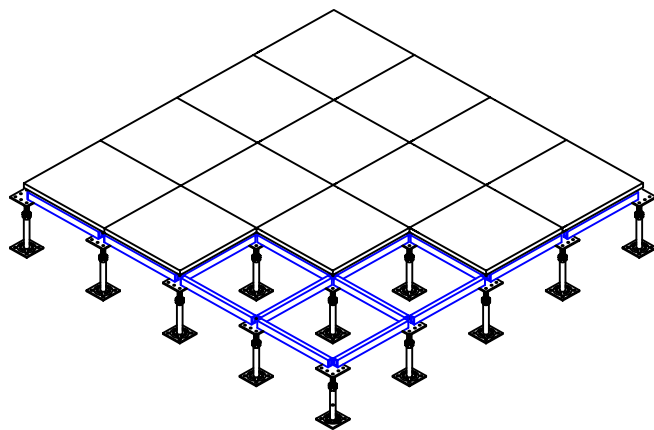


高架地板安裝示意圖

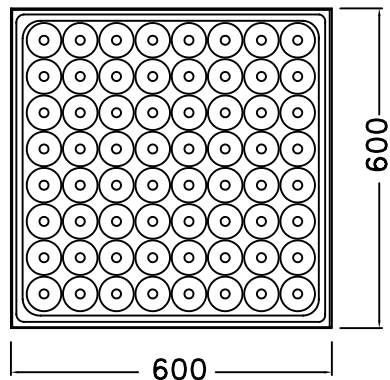


圖A 高架地板本體示意圖

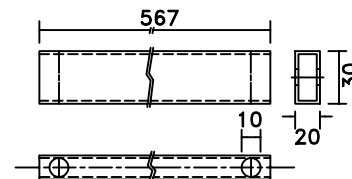


圖B 防震桁樑示意圖

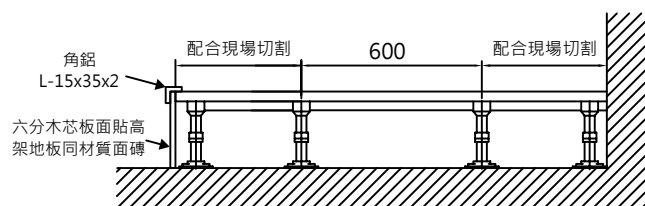


立面封板、牆面收邊示意圖

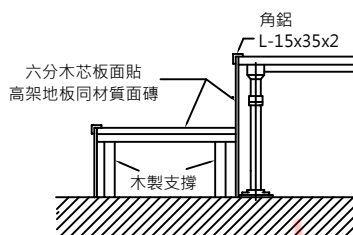


踏階及收邊示意圖

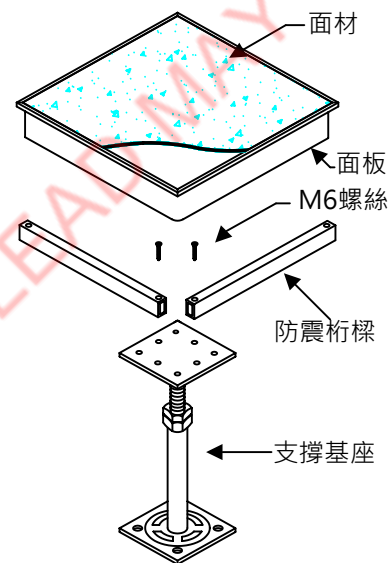


圖C 合金鋼地板組合示意圖

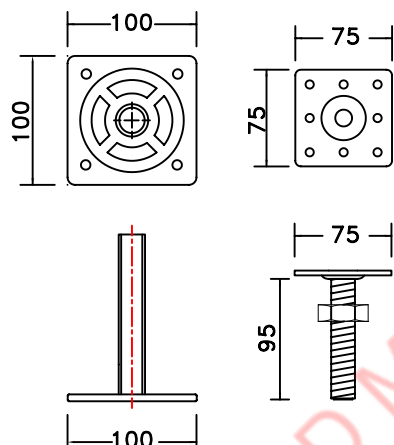

基座示意圖



電纜線出口處開孔示意圖

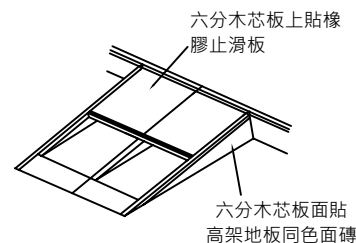

斜坡板示意圖

材料說明：

一、面板

- 1、本地板參照CNS10678 A2171之標準。
- 2、面板尺寸為600x600x35mm±0.1mm。
- 3、面板中心點在300kgf集中載重下，其撓度在2mm以下。
- 3、面板中心點在900kgf極限載重下，其面板不得破壞。

- 4、地板本體上下以高品質鍍鋅鋼板沖壓點焊成處理，地板背面有64個圓型凹槽藉以強化其承載性能，內部填灌輕質水泥以減少噪音。

二、面材

- 1、高架地板面材為→高壓積層面板 HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)。
- 2、參照CNS10678面板耐煙灼、硬度及防污試驗等之規定。

三、基座

- 1、基座與試驗台面呈垂直狀態時須具有3000kgf以上之抗破壞強度。

四、桁樑

- 1、桁樑中央彎曲試驗之降伏載重應大於130kgf。

施工說明：

- 1、基座底盤塗佈高架地板專用水泥膠固定
- 2、四個基座頂上放置桁樑，桁樑與基座冠頂以M6螺絲固定連結再放置地板，並逐一以水平尺調整每片地板。
- 3、遇牆柱等不規則邊緣，地板應以電鋸裁切地板使之與牆面密合成為一牢固不動搖之地面。出入口處即樓板與地板之中空封口用木心板貼同色面磚再以鋁壓條封邊或配合裝潢材質施作。
- 4、出線孔尺寸視現場要求裁切。

REV	REVISION	DATE	DESCRIPTION	APPROVED BY	DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	SCALE	DATE	力美建材	客戶名稱	DRAWING NO.	SHEET NO.	JOB NO.
1										合金鋼高架地板300型	工程名稱			