



高架地板安裝示意圖

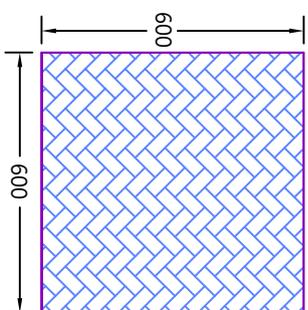


正面




背面


高架地板本體示意圖

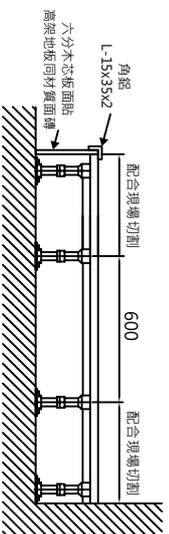


立面封板、牆面收邊示意圖



階梯及收邊示意圖




斜坡板示意圖

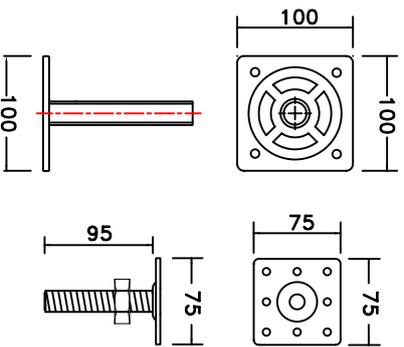


基座示意圖



電纜線出口處開孔示意圖

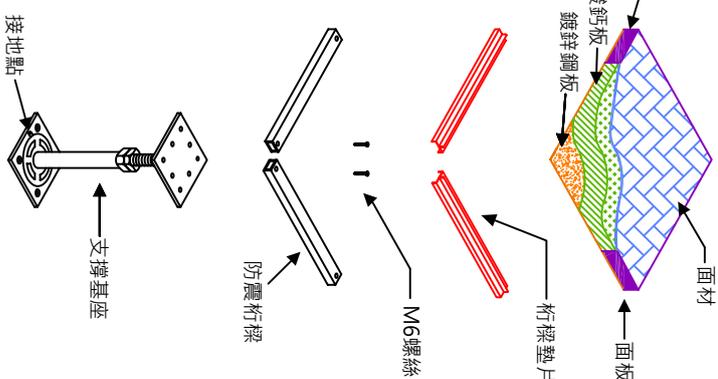

結晶水硫酸鈣地板組合示意圖

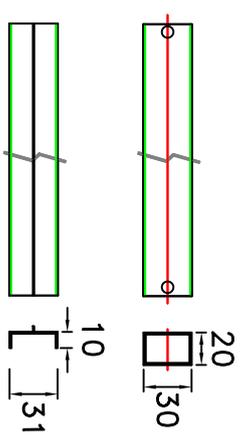

防震桁樑及桁樑墊片示意圖

材料說明：

- 一、面板
  - 1、本地板參照CNS10678 A2171之標準。
  - 2、面板尺寸為600x600±0.15mm。
  - 3、面板中心點在500kgf集中載重下，其撓度須在2mm以下。
  - 3、面板中心點在1500kgf極限載重下，其面板不得破壞。
  - 4、底部覆以鍍鋅鋼板，面板側邊四周覆以0.5mm厚塑膠護邊。
  - 二、面材
  - 1、高架地板面材為→高壓積層面板(HIGH PRESSURE LAMINATE)。
  - 2、參照CNS10678 A2171標準，面板符合耐菸灼、硬度及防污試驗等之規定。
  - 三、基座
  - 1、基座與試驗台面呈垂直狀態時須具有3000kgf以上之抗破壞強度。
  - 四、桁樑
  - 1、桁樑中央彎曲試驗之降伏載重應大於130kgf。
- 施工說明：
- 1、基座底盤塗佈高架地板專用水泥膠固定。
  - 2、四個基座頂上放置桁樑，桁樑與基座冠頂以M6螺絲固定連結再放置地板，並逐一以水平尺調整每片地板。
  - 3、遇牆柱等不規則邊緣，地板應以電鋸裁切地板使之與牆面密合成為一牢固不動搖之地面。出入口處即樓板與地板之中空封口用木心板貼美耐板再以鋁壓條封邊或配合裝潢材質施作。
  - 4、出線孔尺寸視現場要求裁切。

REVISION	8	DATE		DESCRIPTION	APPROVED BY	DATE	SCALE	力美建材	客戶名稱	工程名稱	REVISION NO.	SHEET NO.	TOTAL NO.
								結晶水硫酸鈣高架地板500型					